


Vem Energia
Rede existente

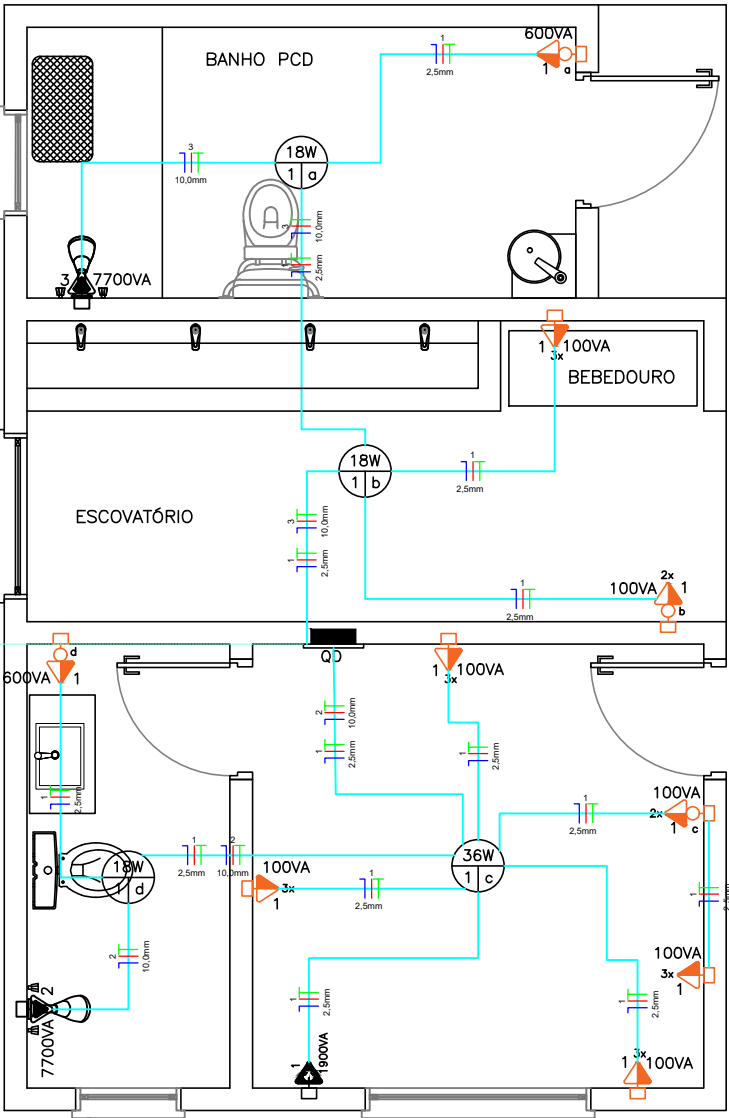


Planta Baixa Elétrico
Esc. 1:50

LEGENDA ELÉTRICA	
	Dispositivo DR De Proteção Contra Corrente De Fuga, Tipo AC - 380/220V - 30mA
	Relé Fotoelétrico Para 600W - 220V - 60Hz
	Luminária Com Lâmpada Fluorescente Compacta Eletrônica
	Luminária Com Lâmpada de LED
	Ponto De Luz Na Parede Para Lâmpada Incandescente Ou Fluorescente Tubular
	Luminária Para Lâmpadas Fluorescente De 2x60W - Indicando o Circuito e o Comando
	Conjunto De Tomada Média (2P+T/240V/10A) Com Interruptor Simples De 01 Tectia (240V/10A)
	Condutor De Proteção - Deverá Ser De Mesma Seção Dos Condutores "Fase"
	Condutores - Comando, Fase e Neutro - Sendo Indicados o Número Do Circuito, a Seção Dos Condutores e a Letra Indicativa Do Comando
	Interruptores Simples, De 2 Tectias e De 3 Tectias - 10A
	Interruptores Paralelo (Three Way) e Intermediário (Four Way) - 10A
	Tomada Baixa (0,25m do Piso)
	Tomada Média (1,20m do Piso)
	Tomada Alta (2,20m do Piso)
	Tomada No Piso
	Espera Para Antena De TV e FM
	Tomada De Corrente Para Ar Condicionado Tipo Split - 3P - 20A - 250V, De Embutir
	Ponto De Energia Para Chuveiro (2,20m do Piso)
	Quadro de Distribuição Com Barramento, De Embutir
	Tubulação Que: Sobre, Passa ou Desce - Uma Viga ou Parede
	Caixa De Passagem
	Tubulação No Forro, Laje, Parede
	Tubulação No Piso
	Pulsador Para Comando De Circuito Com Minuteria
	Bloco Autônomo Para Iluminação De Emergência - 127/220V-6W
	Quadro Medidor
	Pulsador Para Campainha (1,20m do Piso)
	Campainha 50/60 Hz (2,20m do Piso)
	Tubulação Que Sobre
	Tubulação Que Desce

QUADRO DE CARGAS

CD	CIRCUITO	LAMPADA	TOMADA 100VA	TOMADA 600VA	TOM. ESPECIAL (watt)	POT. TOTAL (watt)	CONDUTOR (mm)	DISJUNTOR (ampere)	UTILIZAÇÃO
	1	4	19	2	1	5.090	2,5	1x25A	ILUMIN. E TOMADAS
	2	-	-	-	1	7.700	10,0	1x35A	TOMADAS (CHUVEIRO)
	3	-	-	-	1	7.700	10,0	1x35A	TOMADAS (CHUVEIRO)
	TOTAL					20.490			
	CARGA INTALADA					20.490			

DIAGRAMA UNIFILAR CD

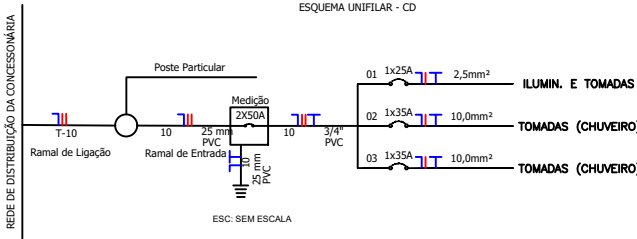


PROJETO ELÉTRICO

OBRA: AMPLIAÇÃO EMEF DOM PEDRO I
PROP: MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA
END: RUA TIRADENTES, PINHAL- NOVA RAMADA - RS

RESP. TÉCN. WAGNER L. A. DE OLIVEIRA
ENG. CIVIL CREA - RS 227.044

ÁREA - DATA AGO/2020 PRANCHA 02/04 ESCALA indicada



INVISTA

SOLUÇÕES EM ENGENHARIA