


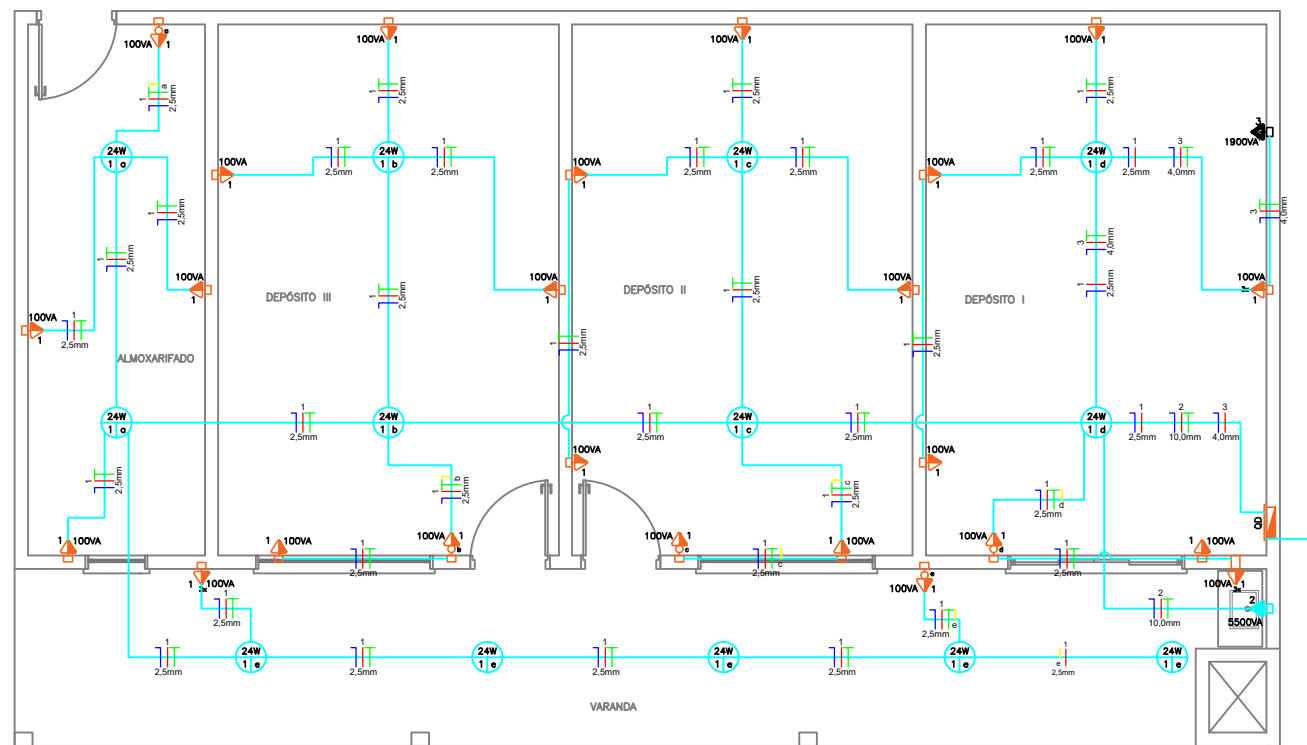


Planta Baixa
ELÉTRICO
Esc. 1:85

Vem da Rede
existente

LEGENDA ELÉTRICA	
	Dispositivo DR De Proteção Contra Corrente De Fuga, Tipo AC - 380/220V - 30mA
	Interruptor sensor de presença - Teto
	Luminária Com Lâmpada Fluorescente Compacta Eletrônica
	Luminária Com Lâmpada de LED
	Ponto De Luz Na Parede
	Luminária Para Lâmpadas Fluorescente De 2x60W - Indicando o Circuito e o Comando
	Conjunto De Tomada Média (2P+1T/240V/10A) Com Interruptor Simples De 01 Teda (240V/10A)
	Condutor De Proteção - Deverá Ser De Mesma Seção Dos Condutores "Fase"
	Condutores - Comando, Fase e Neutro - Sendo Indicados o Número Do Circuito, a Seção Dos Condutores e a Letra Indicativa Do Comando
	Interruptores Simples, De 2 Tedas e De 3 Tedas - 10A
	Interruptores Paralelo (Three Way) e Intermediário (Four Way) - 10A
	Tomada Baixa (0,25m do Piso)
	Tomada Média (1,20m do Piso)
	Tomada Alta (2,20m do Piso)
	Tomada No Piso
	Espera Para Antena De TV e FM
	Tomada De Corrente Para Ar Condicionado Tipo Split - 3P - 20A - 250V, De Embulir
	Ponto De Energia Para Chuveiro (2,20m do Piso)
	Quadro de Distribuição Com Barramento, De Embulir
	Tubulação Que: Sob, Passa ou Desce - Uma Viga ou Parede
	Caixa De Passagem
	Tubulação No Forro, Laje, Parede
	Tubulação No Piso
	Pulsador Para Comando De Circuito Com Minuteria
	Bloco Autônomo Para Iluminação De Emergência - 12V/220V-6W
	Quadro Medidor
	Pulsador Para Campainha (1,20m do Piso)
	Campainha 50/60 Hz (2,20m do Piso)
	Motor monofásico 1F+N+T
	Motor trifásico 3F+N+T

LEGENDA PONTOS		
SÍMBOLO	QUANT.	DESCRIÇÃO
	01 und.	SUGESTÃO DE UNIDADE EVAPORADORA H=2,10m - CX. 4"x4"
	01 und.	SUGESTÃO DE UNIDADE CONDENSADORA H=2,10m - CX. 4"x4"
	01 und.	TOMADA ALTA A 2.10 DO PISO.
	2,50m	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 25 mm
	02 und.	JOELHO 90

NOTAS:
1 - MATERIAL:
-TUBULAÇÕES PARA INTERLIGAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS: COBRE PARA GÁS
ELETRODUTO DE PVC PARA CONDULETE PARA ENERGIA.
-TUBULAÇÃO PARA DRENO - PVC SOLDÁVEL DE 25 mm
2 - TRABALHAR ESTE PROJETO JUNTAMENTE COM O ELÉTRICO.
3 - SEGUIR ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS DO FABRICANTE.

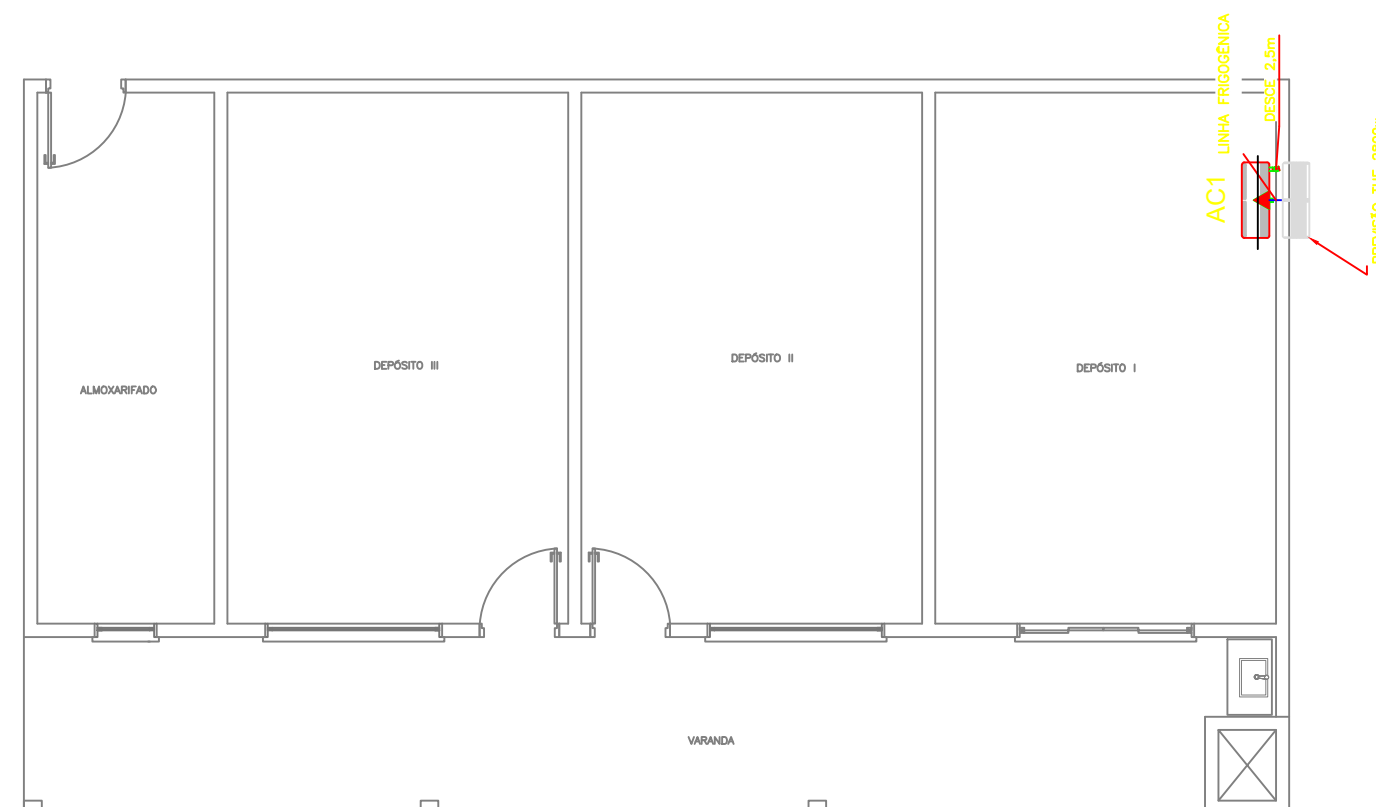

Planta Baixa
Climatização
Esc. 1:85

QUADRO DE CARGAS


CD	CIRCUITO	LAMPADA	TOMADA 100VA	TOMADA 600VA	TOM. ESPECIAL (watt)	POT. TOTAL (watt)	CONDUTOR (mm)	DISJUNTOR (ampere)	UTILIZAÇÃO
	1	13	30	—	—	3.312	2,5	1x16A	ILUMIN. E TOMADAS
	2	—	—	—	1	5.500	10,0	1x40A	TOMADA (TORNEIRA ELÉTRICA)
	3	—	—	—	1	1.900	4,0	1x16A	TOMADA (CLIMATIZAÇÃO)
					TOTAL	10.712			
					CARGA INTALADA	10.712			

PROJETO ELÉTRICO

OBRA: DEPOSITO EM ALVENARIA EMEF DOM PEDRO
PROP: MUNICIPIO DE NOVA RAMADA
END: RUA TIRADENTES, PINHAL— NOVA RAMADA — RS

RESP. TÉC. JAÍNE BIANCA FIGUR
ENG. CIVIL CREA — RS 245.505

ÁREA 118,69 DATA JUL/2021 PRANCHA 01/01 ESCALA indicada



INVISTA

SOLUÇÕES EM ENGENHARIA