
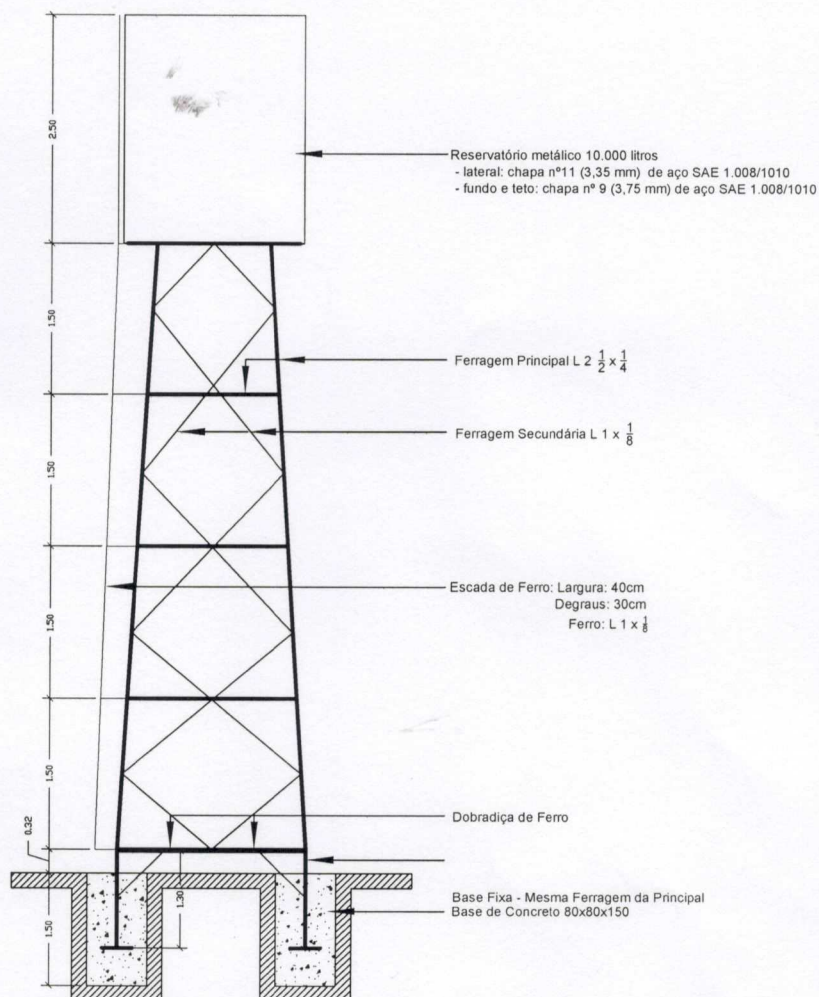


CAIXA D'ÁGUA METÁLICA

Capacidade: 10.000 litros

Torre: 6,00 m

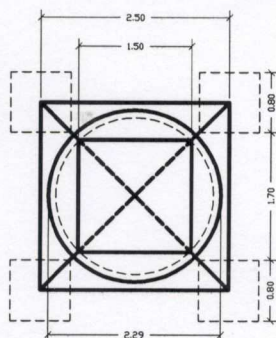

NOTAS:
O reservatório deverá ter 3 saídas de 1 1/2 " e uma entrada de 1 1/4"
A pintura interna deverá ser com tinta adequada para água de consumo humano.
A pintura externa será com duas demão de pórcão, mais duas demão de tinta esmalte.

Município de Nova Ramada
Localidade: Macieira

Eugênio Frizzo
Engenheiro Civil OREA 37544
CIC 177858980-49
Resp. Técnico PM Nova Ramada



ESTE DESENHO É PROPRIEDADE DE FRIZZO ENGENHARIA - NÃO PODE SER TRANSFERIDO OU USADO PARA OUTROS FINS SEM AUTORIZAÇÃO ESCRITA

ESCALA	DATA	PRANCHA
1:100	MAIO/2015	01